

No.32

平成29年7月1日号

宗像地区事務組合だより

問い合わせ先：宗像地区事務組合総務課


住所：〒811-3507 福岡県宗像市多禮298番地
Eメールアドレス：info@munakatajimu.or.jp

TEL：62-0031 FAX：62-1970
ホームページアドレス：http://www.munakatajimu.or.jp/

平成29年度

宗像地区事務組合予算

一般会計予算

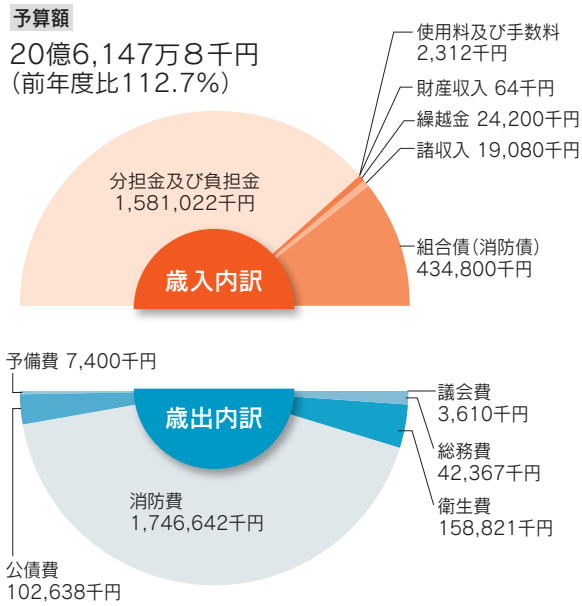

急患センター事業特別会計予算

予算額 2億5,250万7千円 (対前年度比101.5%)

大島簡易水道事業特別会計予算


予算額 9,195万8千円 (前年度比67.4%)

本木簡易水道事業特別会計予算


予算額 737万3千円 (前年度比97.6%)

水道事業会計予算

収益的収支 (ご家庭まで給水するための収支)
4億4,485万4千円

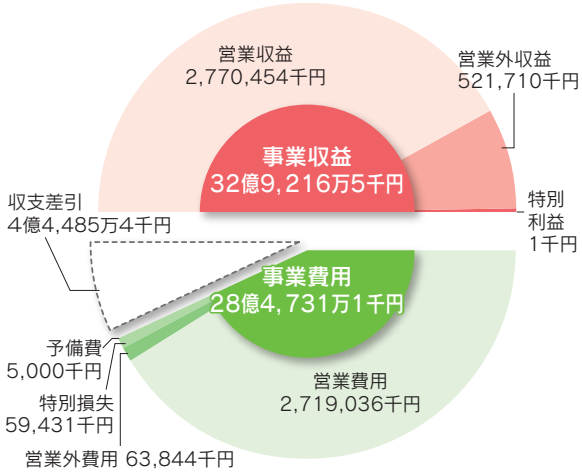

資本的収支 (水道施設を整備・拡充するための収支)
▲8億6,553万5千円

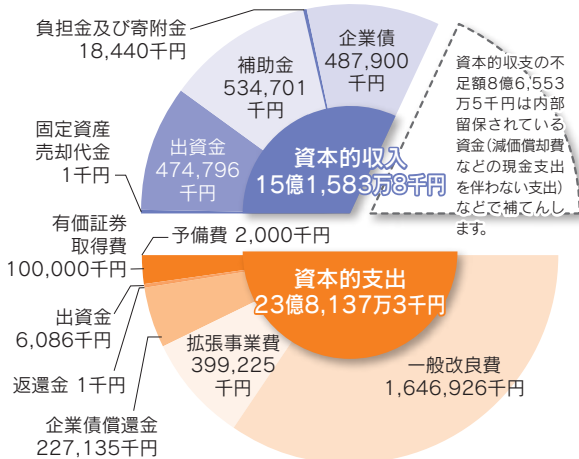

お知らせ

古くなった水道メータを交換します



これは平成35年9月が有効期限のメータです。今回の対象は平成29年から平成30年のメータです。

計量法により水道メータの有効期限は8年間と定められています。このため、宗像地区事務組合では有効期限が満了となる水道メータを無料で交換します。

- 対象地 有効期限を満了するメータを設置している住宅、施設
 - 作業時期 平成29年7月～平成30年2月
 - 施工業者 宗像地区：(有)田中設備工業 福津地区：田中住設(株)
- ※対象となるお客様には「水道メータ交換のお知らせ」の通知を事前に郵送します。
- ※水道メータが交換できるようメータボックス周辺に荷物を置かないでください。
- ※飼い犬をつないでおいてください。
- ※メータ交換月の使用水量については、検針日からメータ交換日までの使用水量を翌月に加算させていただきます。



水道メータ交換のお知らせ

問い合わせ先

▽交換について 宗像地区水道管理センター ☎(62)0975

▽料金について 宗像地区上下水道料金センター ☎(62)0026

宗像地区事務組合「わたしたちの水」絵画コンクール作品募集

飲み水(水道)に関する理解や関心を深めていただくため、絵画作品(ポスター)を募集します。詳しくは、宗像地区事務組合ホームページをご覧ください。宗像地区事務組合までおたずねください。

- 対象 宗像市・福津市在住の小学4・5・6年生
- テーマ 「たいせつな水」
- 応募締切 9月6日(水)



問い合わせ先

宗像地区事務組合総務課

☎(62)0031 [HP]http://www.munakatajimu.or.jp/

ポリエチレン製給水タンクを売却します

事務組合保管のポリエチレン製給水タンクを売却します。水道水の給水に使用したものです。物品はすべて現状渡しとなります。キズや汚れ、一部破損、開閉バルブ付近から多少の水漏れがあるものもあります。農作業用、工事業用などに使用できます。

- 品名 ポリエチレン製給水容器
- 仕様 本体サイズ(cm)90×80×80 注水口内径(cm)35 容量(L)500 エアー抜き孔あり
- 種別、個数 A：開閉バルブ、ドレンキャップあり3個 B：開閉バルブ、ドレンキャップなし4個
- 価格 A：864円(税込)／個(バルブ・キャップあり) B：108円(税込)／個(バルブ・キャップなし)
- 売却対象者 宗像市、福津市在住者を対象とします。
- 申込締切日 平成29年7月31日(必着)
- 申込先 〒811-3507 宗像市多禮298番地 宗像地区事務組合経営施設課 [FAX]0940(62)1970 [E]info@munakatajimu.or.jp



開閉バルブ、ドレンキャップあり



開閉バルブ、ドレンキャップなし

購入希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号、A・Bの別を明記の上、郵便、FAX、メールでお申し込みください(1人1個まで)。申し込み多数の場合は抽選となります。売却する容器は現状でのお引き渡しとなり、従来の性能、安全を保障するものではありません。購入後の苦情返品は受け付けません。また、搬出・移設などにかかる費用は、全てご購入者さまにてご負担いただきますのでご了承ください。

■問い合わせ先 宗像地区事務組合経営施設課 ☎0940(62)0031

上水道修理や
水道料金に関する
おたずねは…

●修理に関して ・宗像管工事協同組合 ☎(37)0435

●料金・開始・中止等に関して (8:30～17:00 土・日・祝日を除く)
・宗像地区上下水道料金センター ☎(62)0026